



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品 技术 轻便易用
服务：快速 满意，超出期望

€ 电

l é

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

0895-7777777 (0895-8888888) 4000
CXTK+6

中国



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

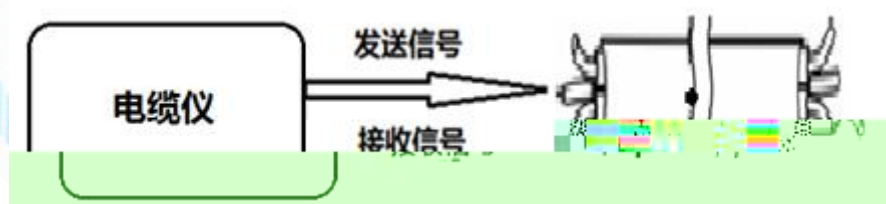








赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

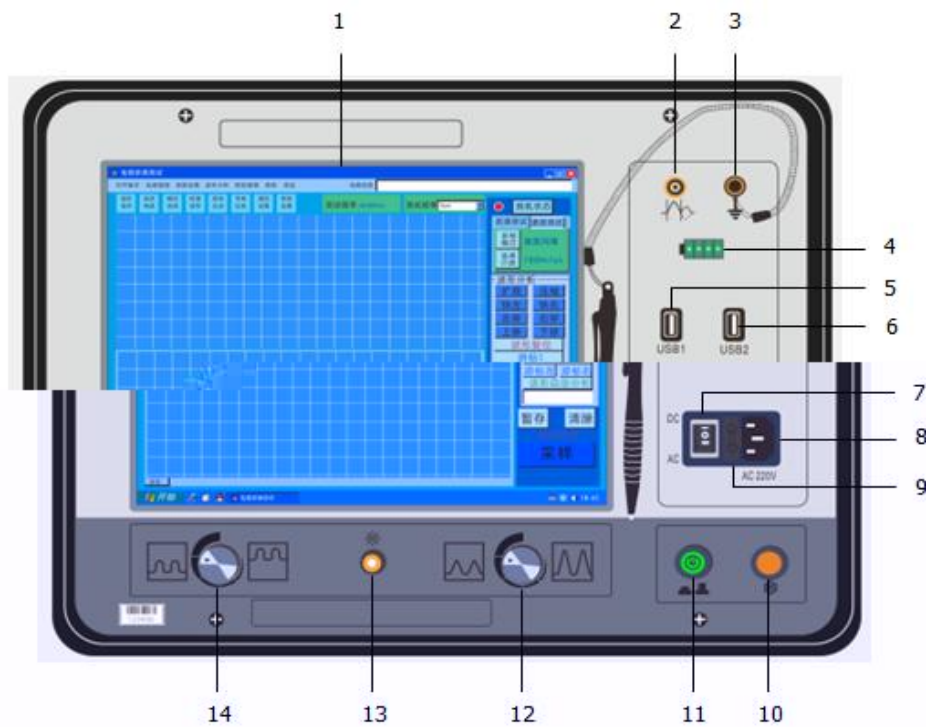

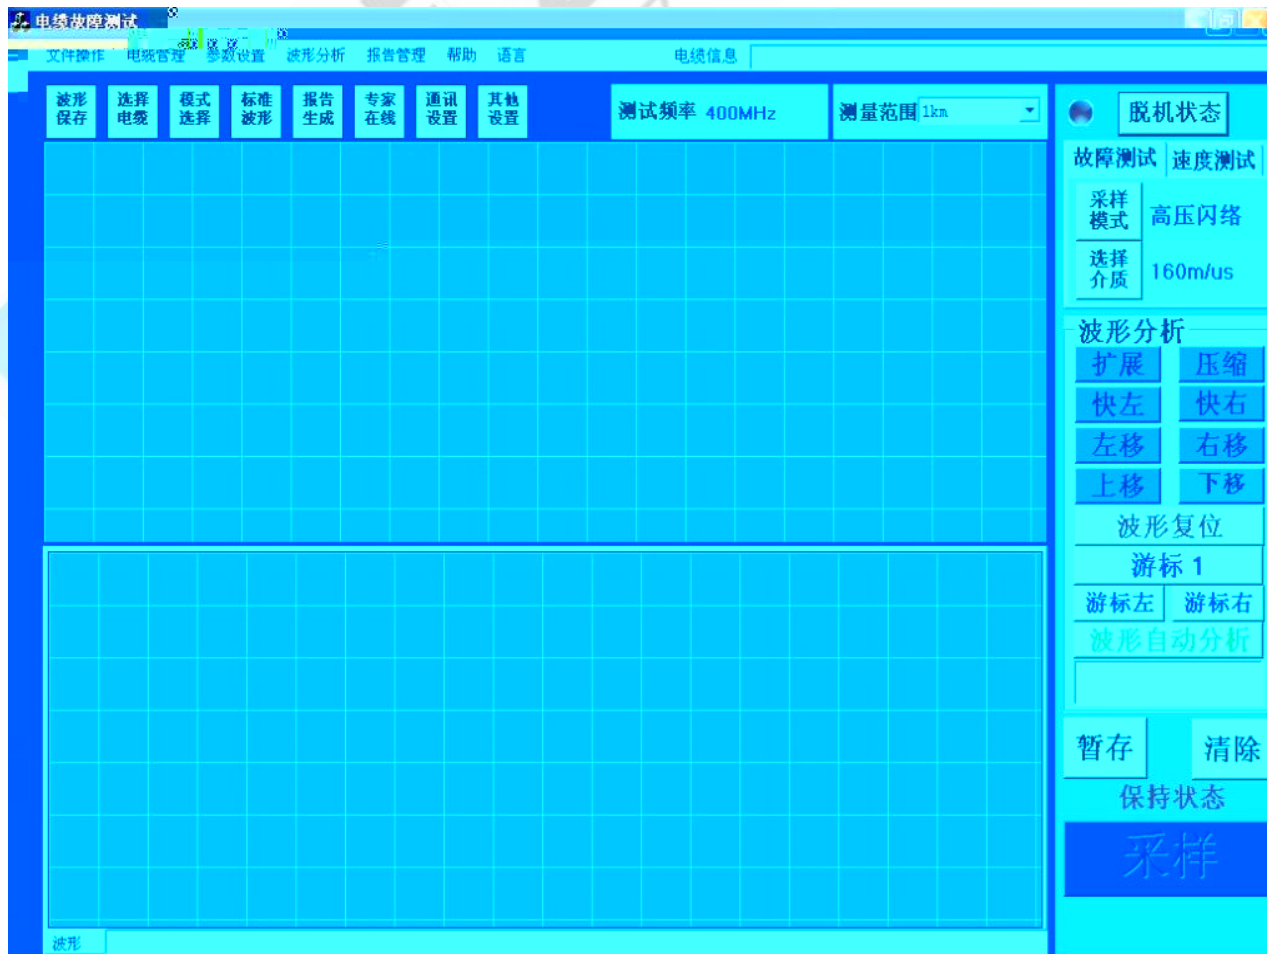

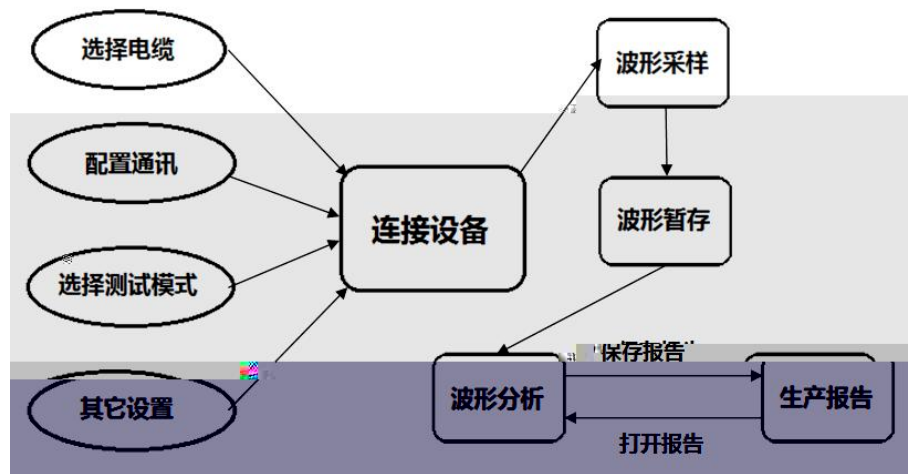

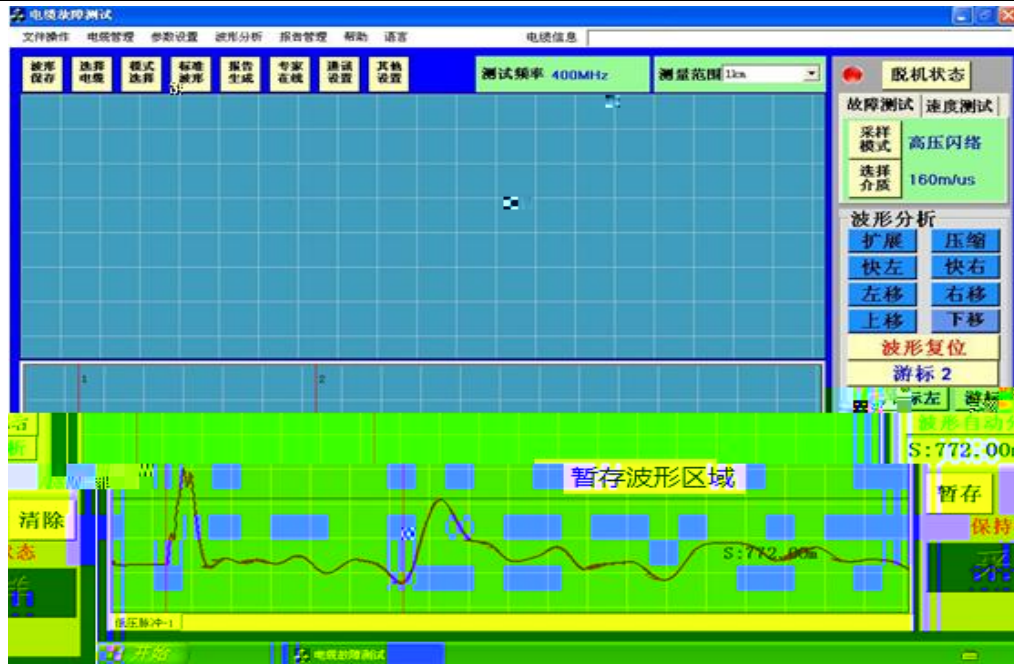

添加电缆信息

变电站名称: 变电站_1_1

线路名称: 1#环网柜出线-2#环网柜进线

电缆型号: 110kV

线路电压: 10 kV


电缆长度: 100

电缆接头: 无

电缆故障: 故障1

故障类型: 100kV/100kV

保存 取消

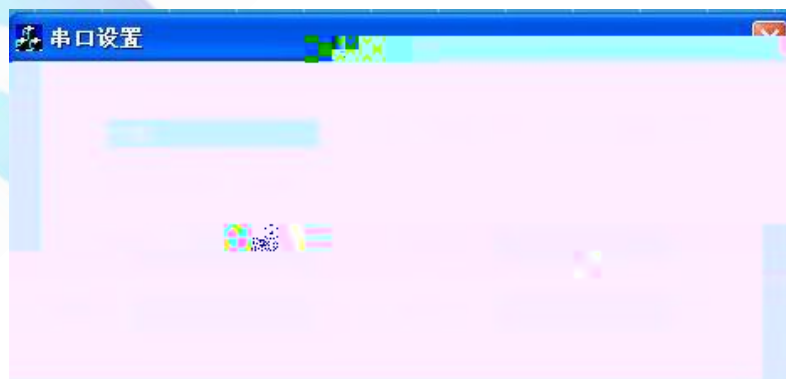



其他设置

模式选择：速度测试

采样模式：

高压闪络：☒ 选择

低压脉冲 1：☐ 选择

低压脉冲 2：☐ 选择

选择介质：

油 侵： ☒ 选择

不滴流： ☐ 选择

交 联： ☐ 选择

塑 料： ☐ 选择

自定义： m/us ☐ 选择

保存 取消



其他设置

模式选择：速度测试

采样模式


低压脉冲 1：☒ 选择

低压脉冲 2：☐ 选择

测量长度

长度： m

保存 取消

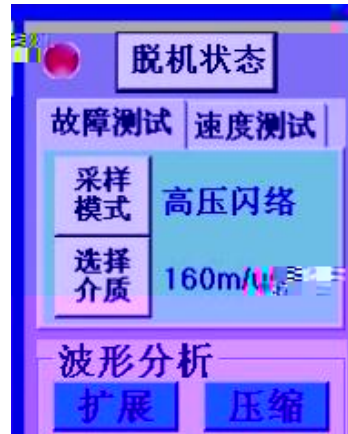



电缆列表							
线路名称:		电缆型号:		电缆故障:		查询	
☒	变电站_1	线路_1	55	型号_1	156	5500	1:接头
☐	变电站_2	线路_2	55	型号_2	179	5500	1:接头
☐	变电站_3	线路_3	66	型号_3	165	8888	
☐	变电站_4	线路_4	111	型号_4	111	2230	

从选择 修改 新增 删除 总记录: 4 1/1 首页 下一页 上一页 末页

电缆故障测试

文件操作 电缆管理 参数设置 波形分析 报告管理 帮助 语言 电缆信息 变电站_1 线路_1 55V 5500m

波形保存 选择电缆 模式选择 标准波形 报告生成 专家在线 通讯设置 其他设置

测试频率 400MHz

故障测试 速度测试 采样模式 高压网络





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER







报告列表

电力电缆故障测试报告

保存

生成Word

测试时间

2021-09-07 14:44:06

测试环境

晴 60h% 50℃

电缆信息

变电站_1 线路_1 55V 5500m

故障现象

故障类型

开路

故障性质

相对地

测试位置

本体

故障阻值

9999999

Ω

测试过程

1. 用兆欧表判断为开路

2. 用低压脉冲法测试



报告列表

测试时间: 2021-09-07 -- 2021-09-07 线路名称: 测试人员: 电缆接头 历史故障 查询

选择	测试时间	线路名称	电缆接头	测试人员	故障类型	故障性质	故障位置	故障分析
☒	2021-9-7 ...	线路_3		测试	开路	相对地	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3		测试	短路	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3		测试	闪络性高阻	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3		测试	低阻	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3		测试	泄露性高阻	相间并对地	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3		测试	开路	相间	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	闪络性高阻	相间	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	闪络性高阻	相间	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	泄露性高阻	相间	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	开路	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	低阻	相间并对地	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试				
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	短路	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试				
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	开路	相对地	本体	

总记录: 15 1/1 首页 上一页 下一页 末页

报告列表

测试时间: 2013-05-26 -- 2013-05-26 线路名称: 测试人员: 电缆接头 历史故障: 检索

选择	测试时间	线路名称	电缆接头	测试人员	故障类型	故障性质	故障位置	故障分析
☐	2013/1/19 ...	线路_2	1: 接头1 2: 接...	gggf				
☐	2013/1/19 ...	线路_3		gggf				
☐	2013/1/19 ...	线路_2	1: 接头1 2: 接...	gggf				

分为: 违规: 未页

打开报告 删除 总条数: 20 1/2 首页 上一页 下一页





报告列表

测试时间: 2021-09-07 -- 2021-09-07

线路名称:

测试人员:

电缆接头:

历史故障:

查询

			测试人员	故障类型	故障性质	故障位置	故障分析
☒	2021-9-7 ...	线路_3	测试	开路	相对地	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3	测试	短路	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	低阻	相间并对地	本体
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试			
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	短路	相对地	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试			
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	开路	相对地	本体

提示

没有可用的波形图!

是(Y)

打开报告

删除

总记录:15 1/1 首页 上一页 下一页

报告列表

电力电缆故障测试仪

测试时间: 2021-09-07 -- 2021-09-07

线路名称:

测试人员:

电缆接头:

历史故障:

查询

			测试人员	故障类型	故障性质	故障位置	故障分析
☒	2021-9-7 ...	线路_3	测试	开路	相对地	本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3	测试	短路	相对地	接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_3				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				接头	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1				本体	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	低阻	相间并对地	本体
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试			
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	短路	相对地	
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试			
☐	2021-9-7 ...	线路_1	1: 接头1 2: 接...	测试	开路	相对地	本体

提示

没有可用的波形图!

是(Y)

打开报告

删除

总记录:15 1/1 首页 上一页 下一页




服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，绝对满意，超过期望

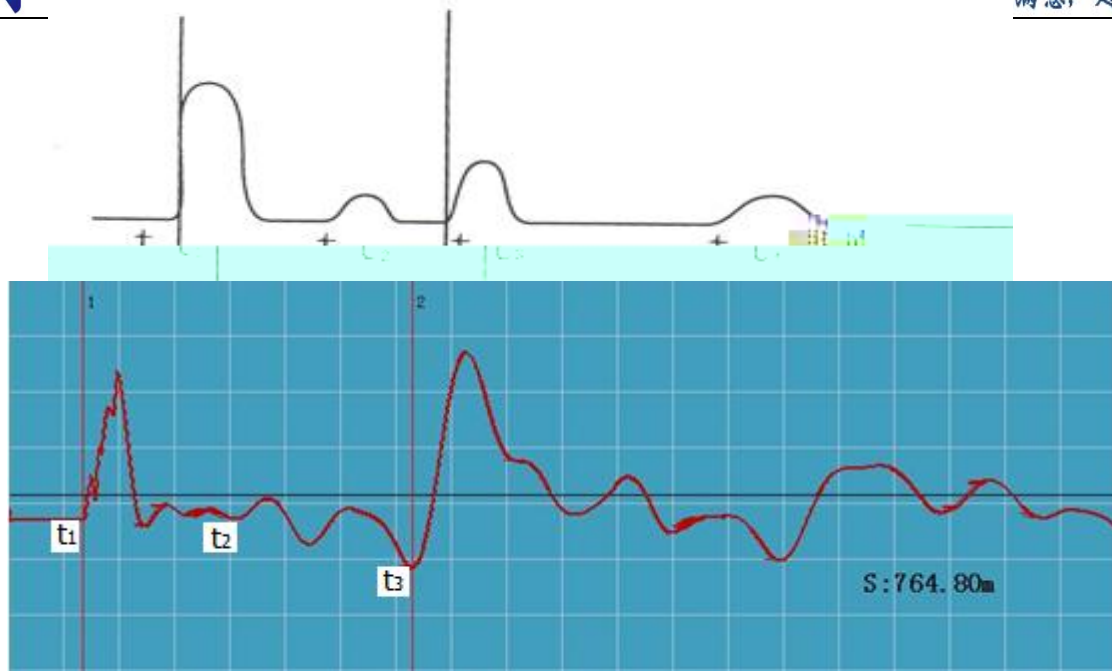


$|t \quad t| \quad |t \quad t|$

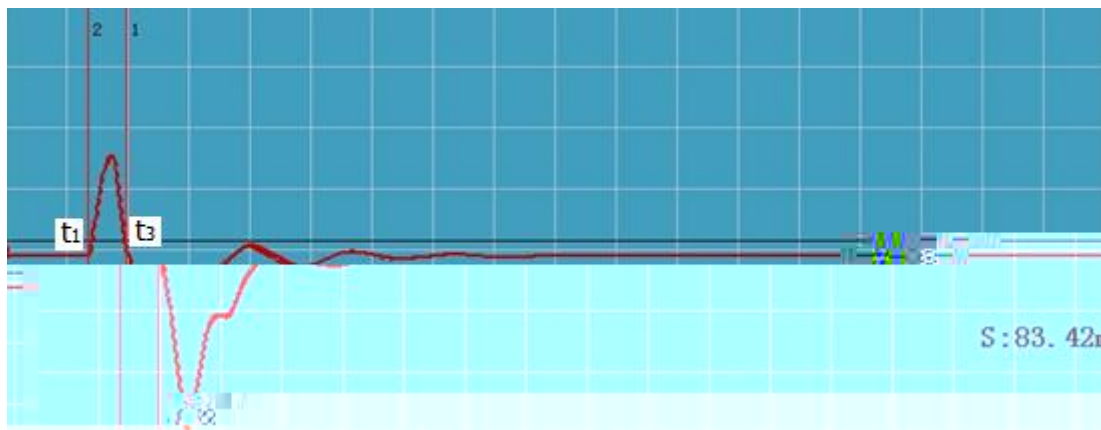
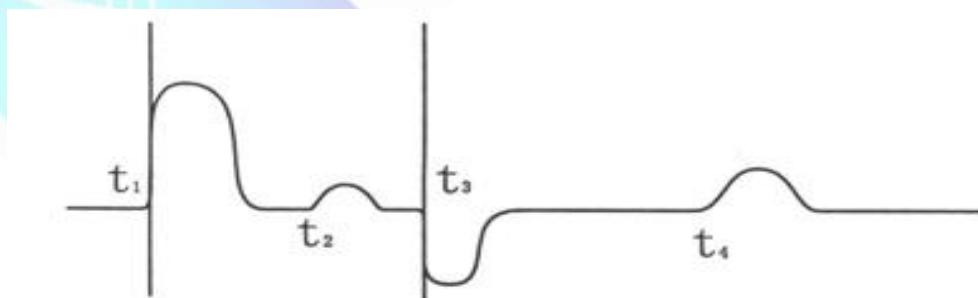





$$S \quad |t \quad t| \quad |t \quad t|$$

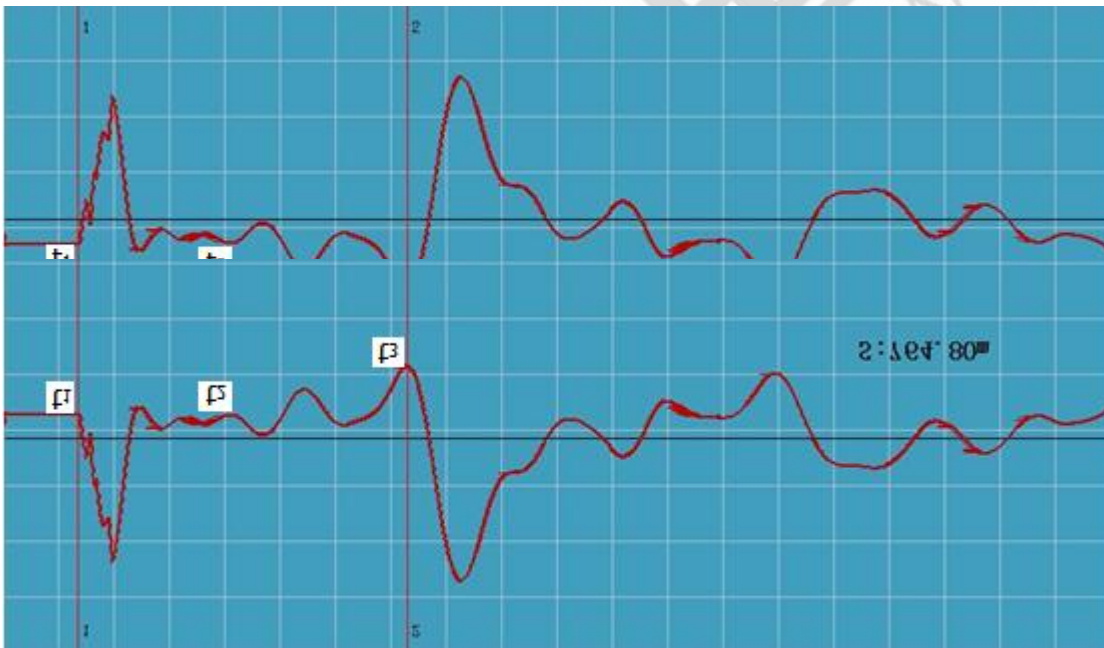


$$S \quad |t \quad t| \quad |t \quad t|$$

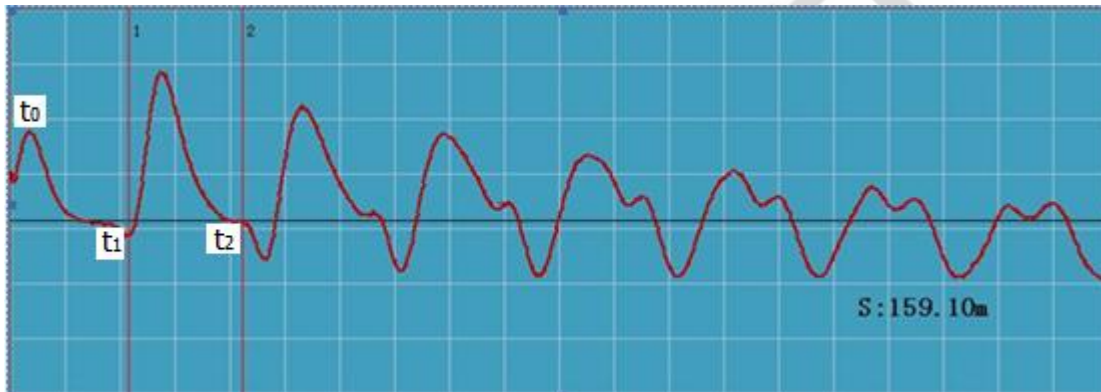
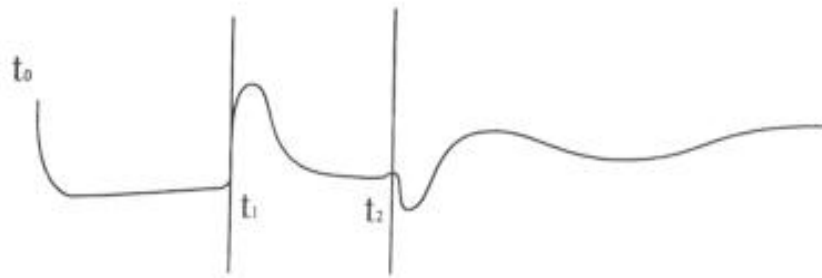




$$S = \frac{|t|}{|t|}$$

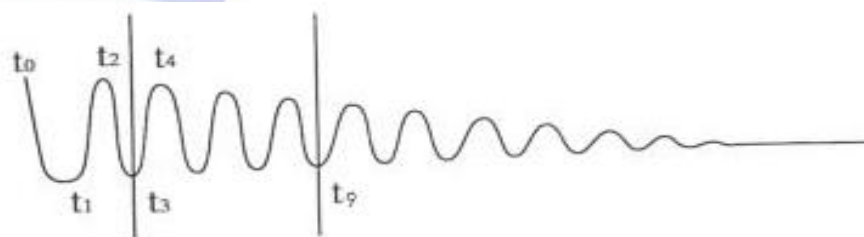

$$S = \frac{t_n}{n} \cdot \frac{t}{v} = \frac{S_n}{n}$$

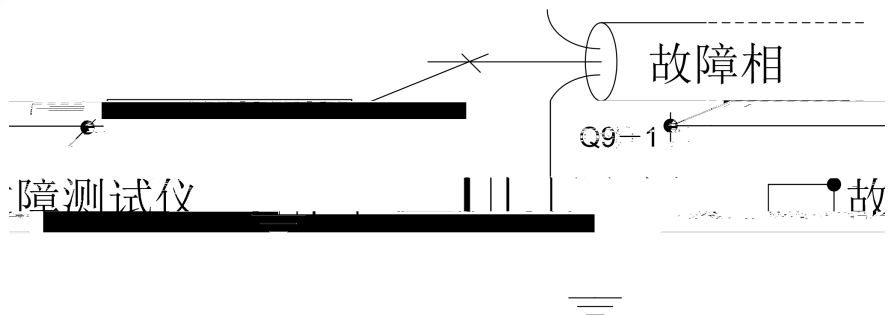

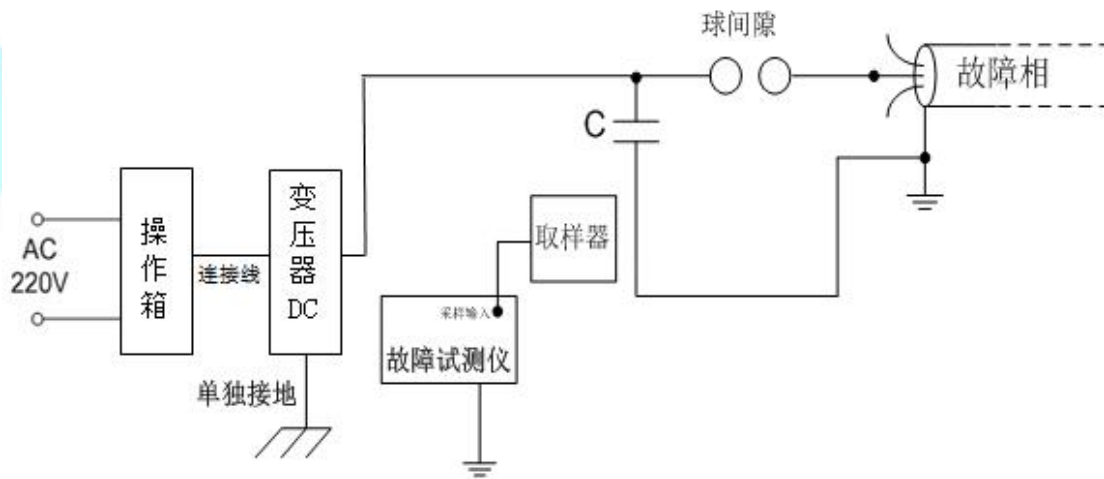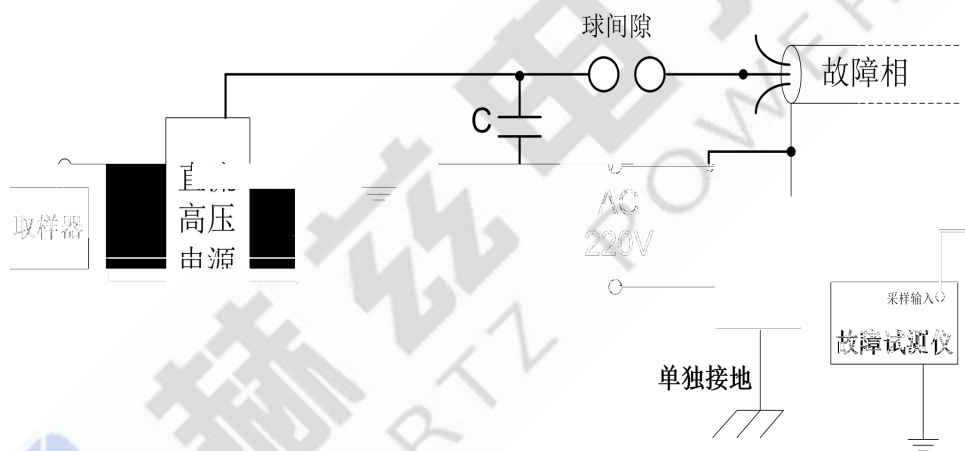

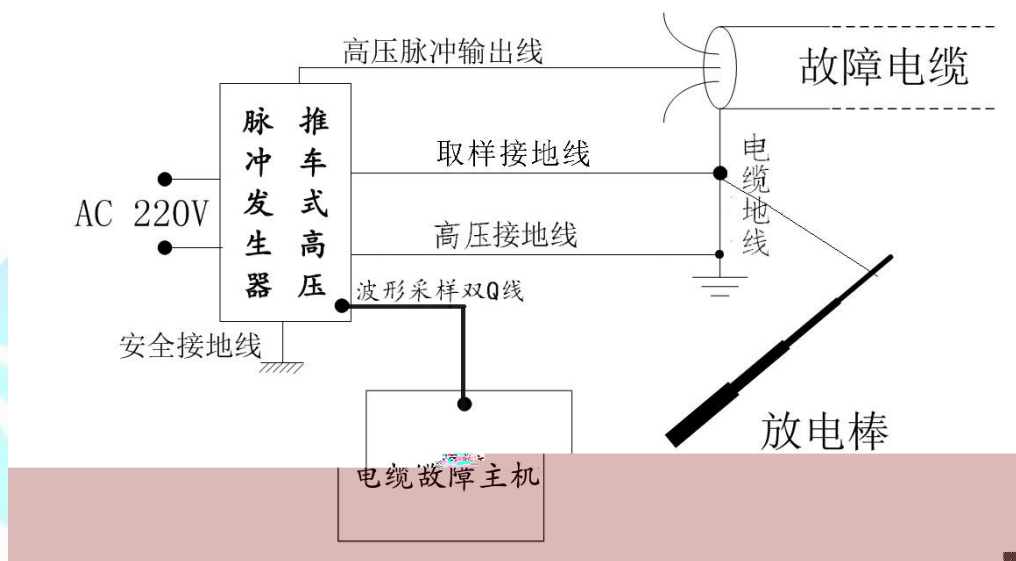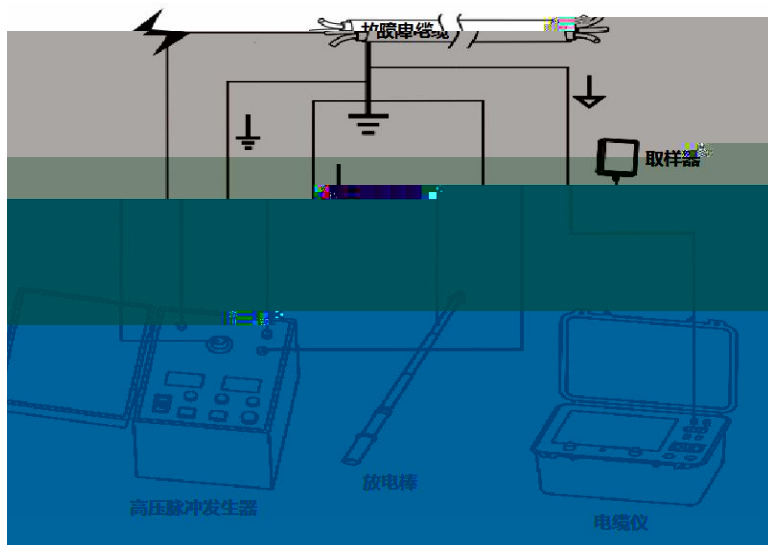





赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER

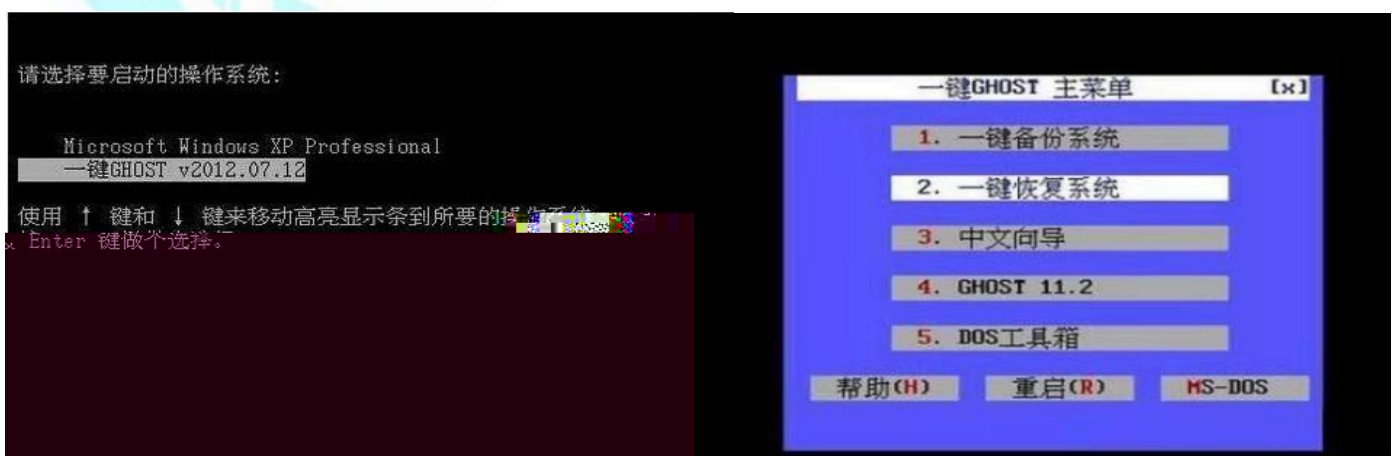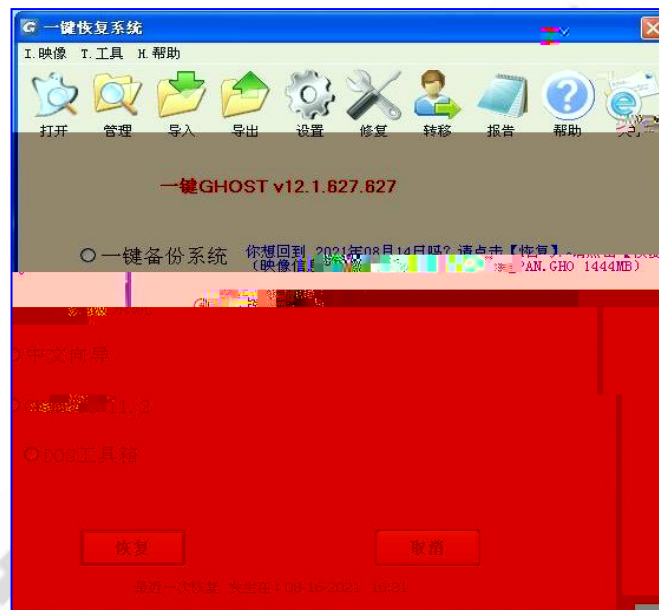

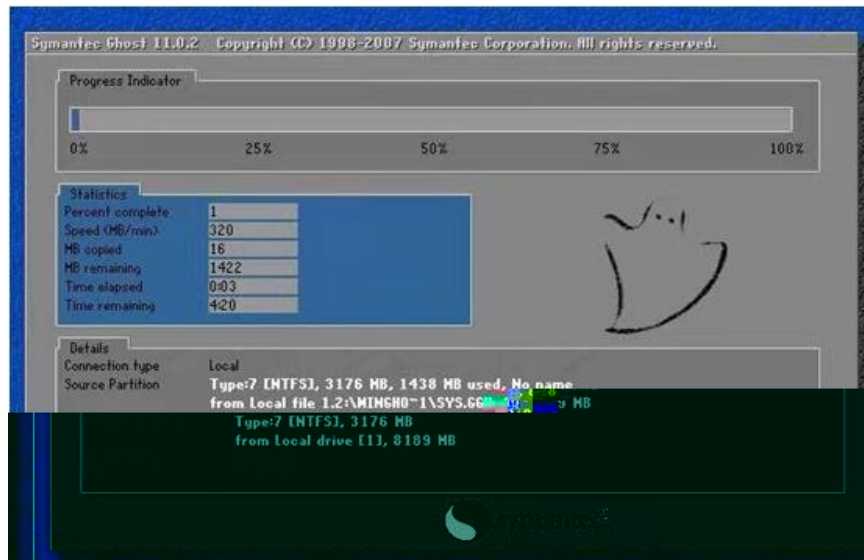

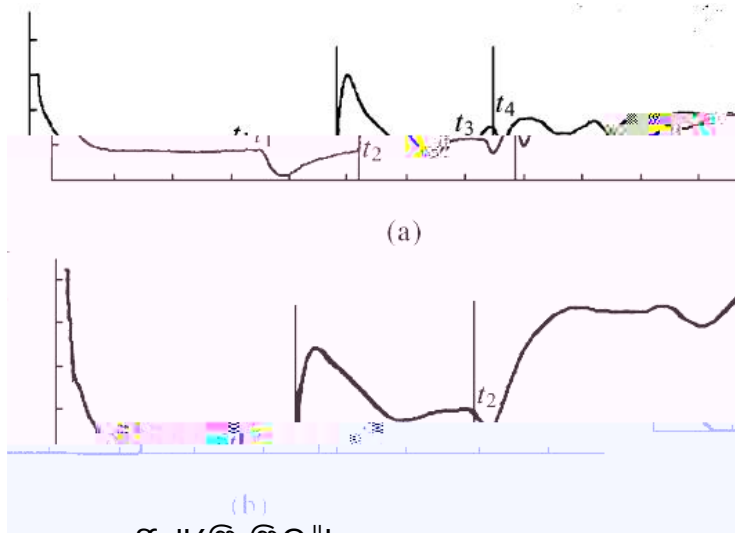

+6000 B~

8 130 001b

E 86.1020 K

ED




8

b


+6 E

↓


E

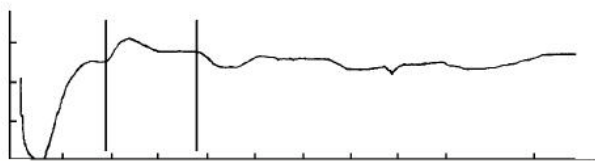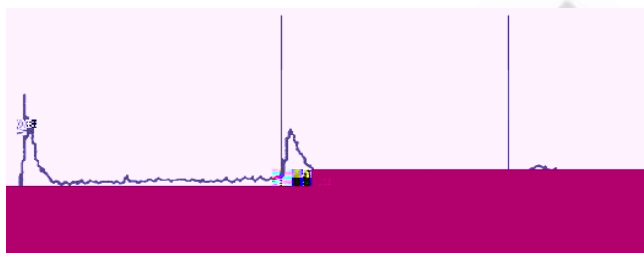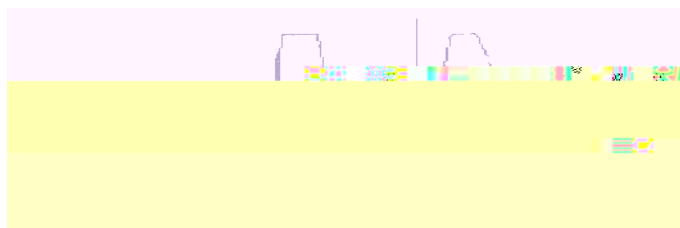


(a)

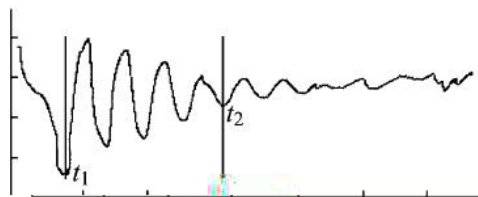

(b)

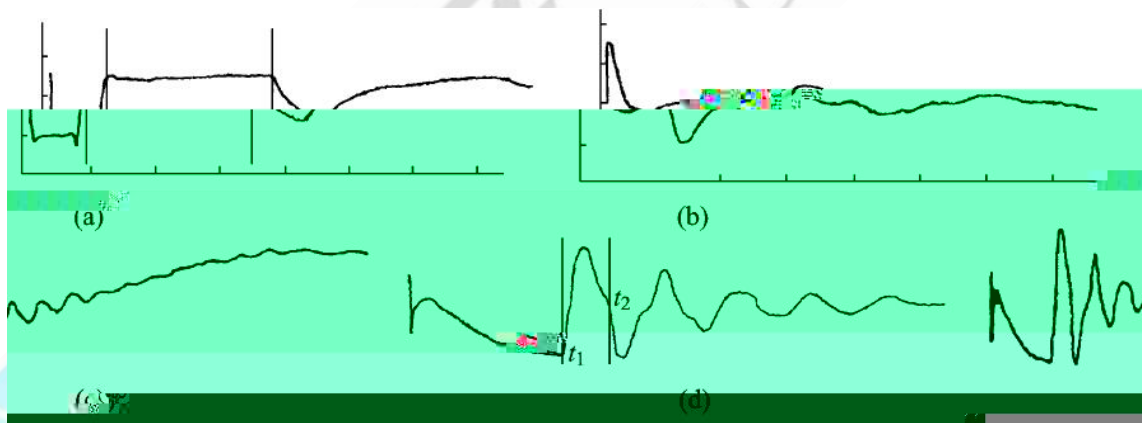

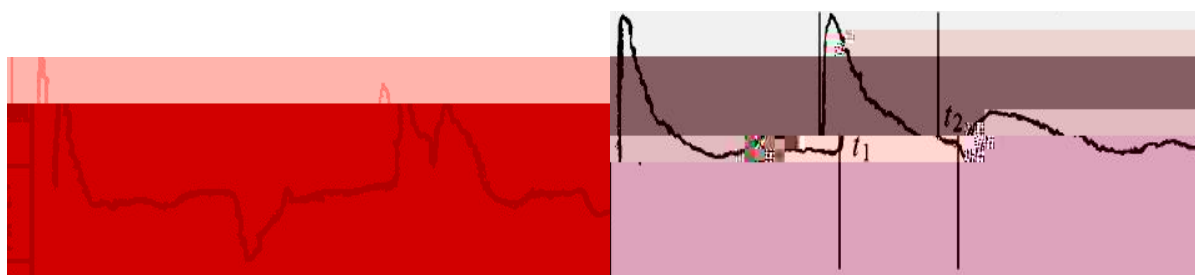




赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


赫兹电力
HERTZ POWER

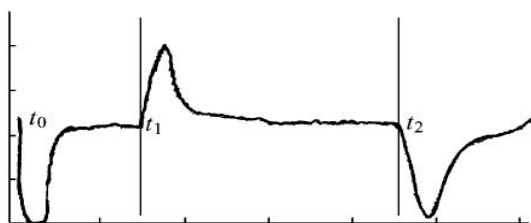


(a)

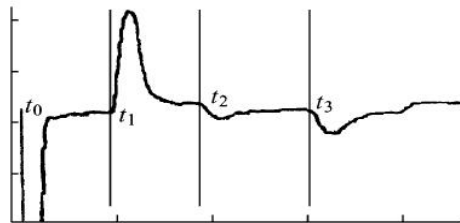


(b)

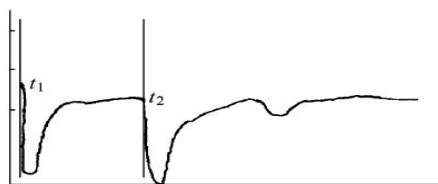


(a)

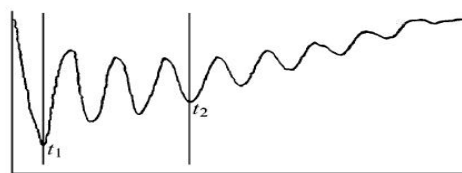


(b)

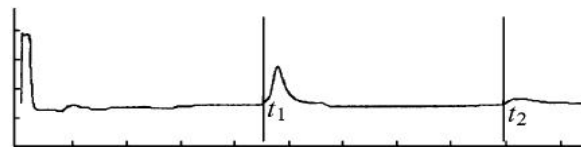


(a)

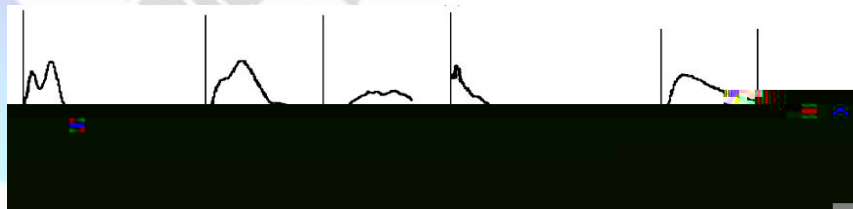

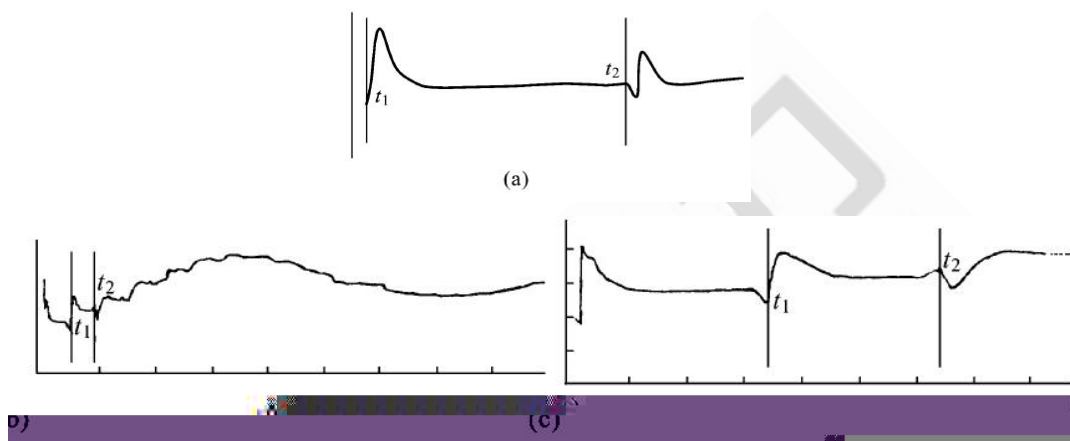

#

&

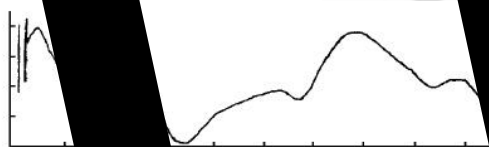

(a)



D

E




赫兹电力
HERTZ POWER



产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

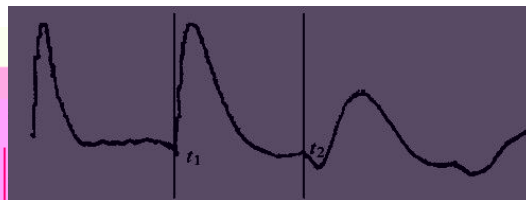

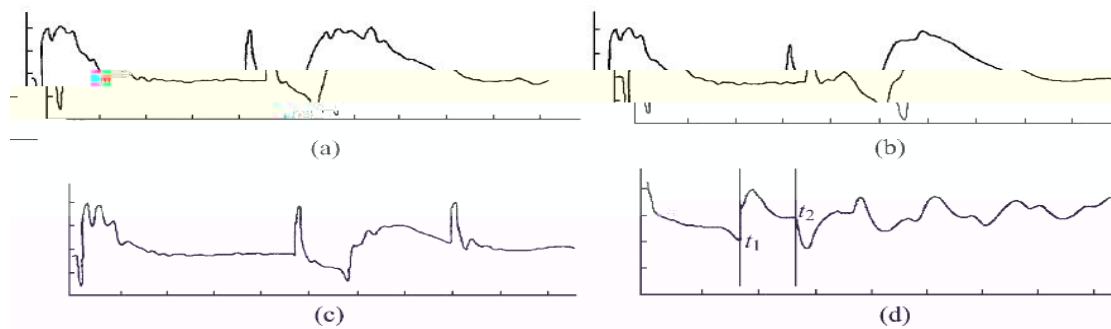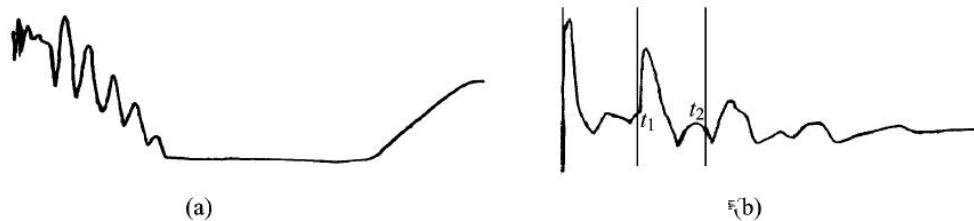

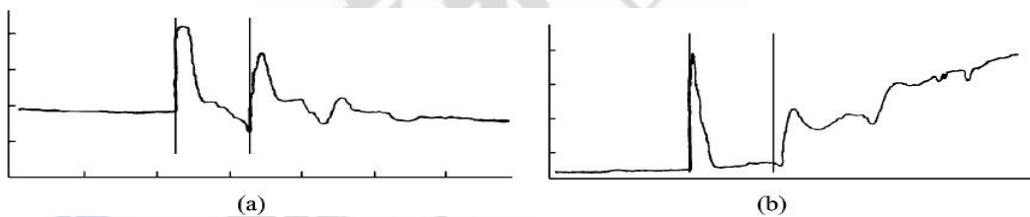

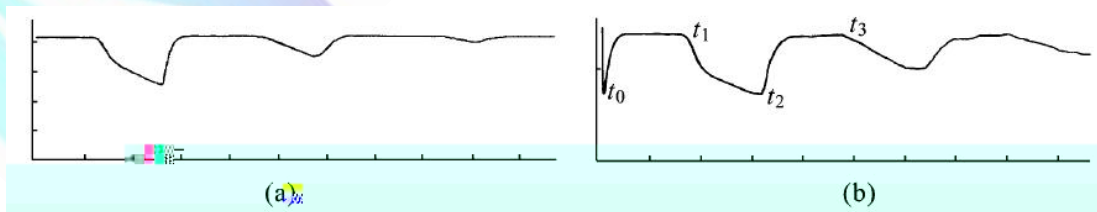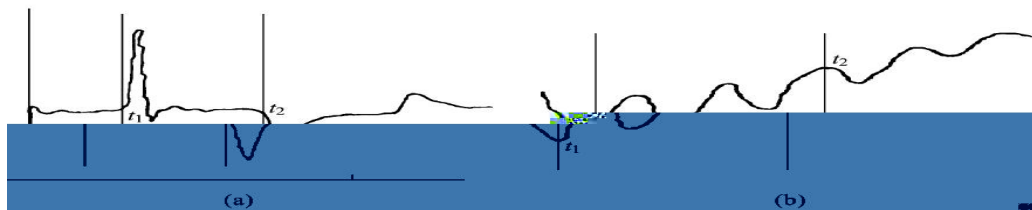





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

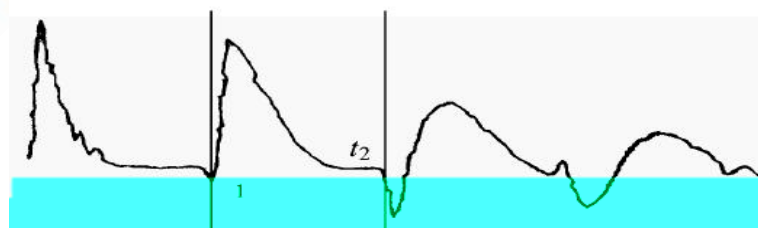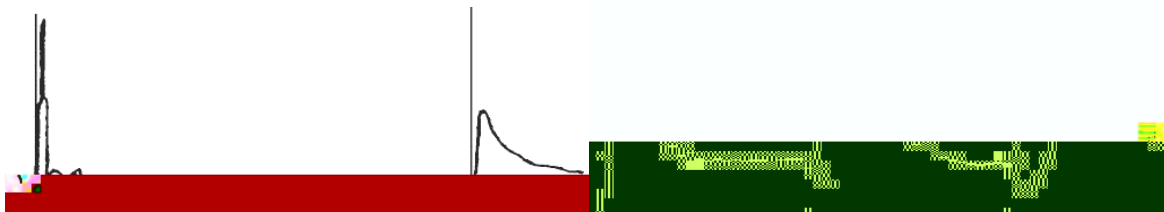



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

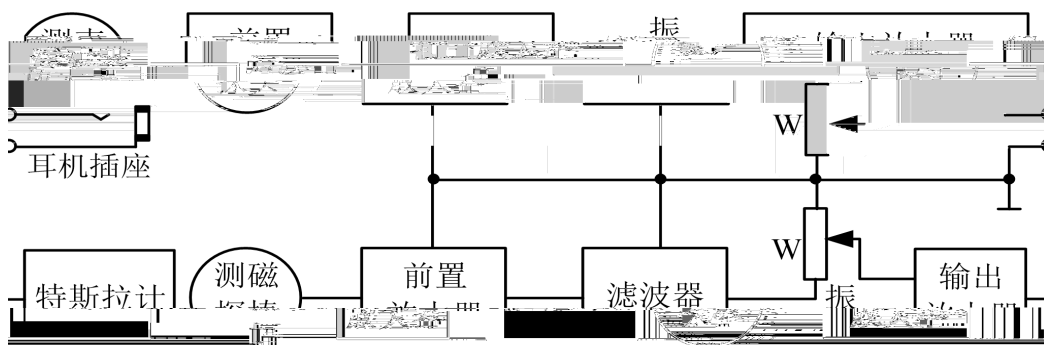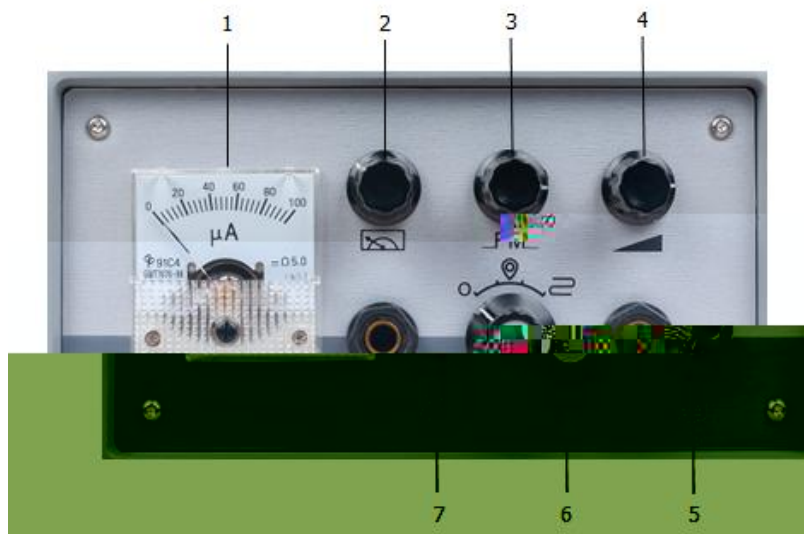

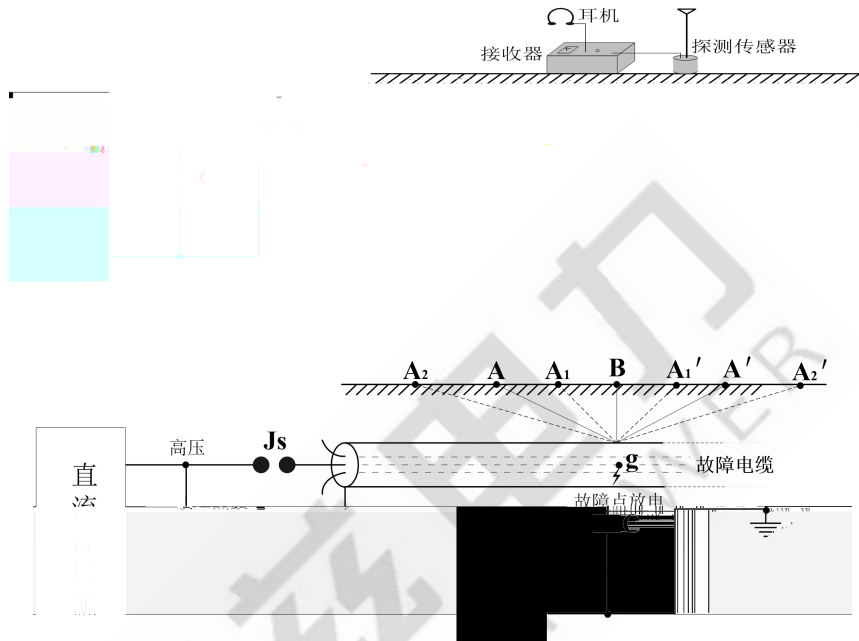



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


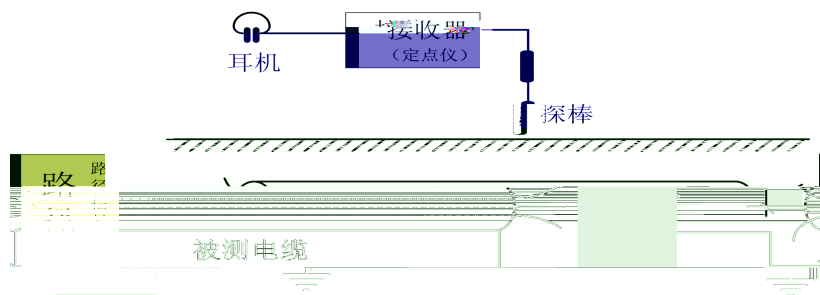




赫兹电力
HERTZ POWER



产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

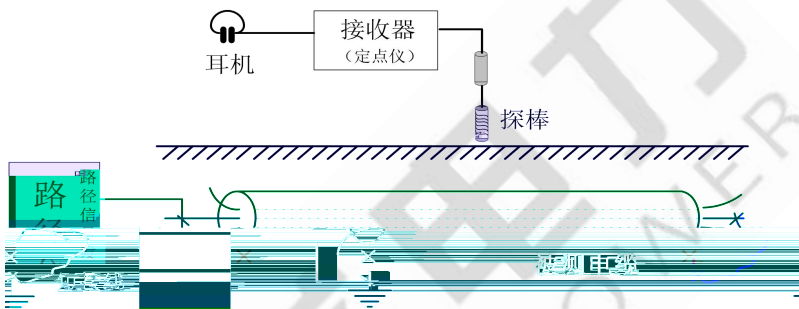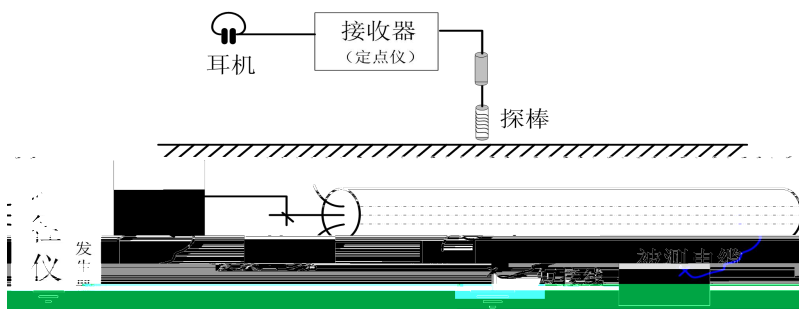



产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
 为客户创造价值：达到满意，超过期望

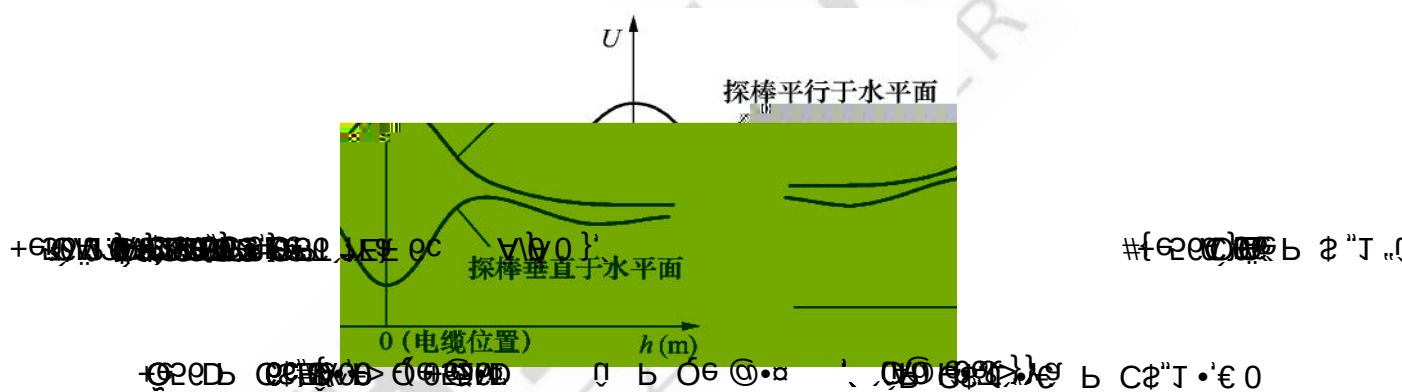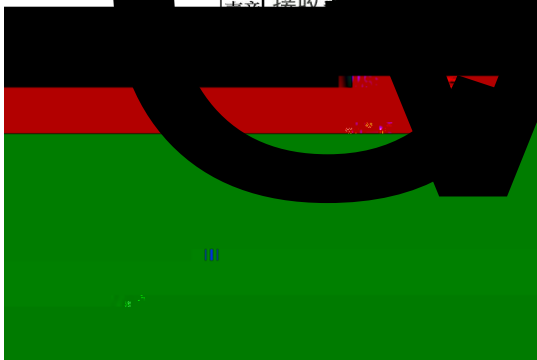
$$\begin{array}{l} E \ 0 \}^- \} \# \{ \cdot \\ \tilde{E} \ 1 - \$ > - \$ \end{array}$$

È Õ

61cEé 200^

È > &

.00000007?A2B02P0R??&??

AM'



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

