



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZBB-II





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





PT

CT

√ 1
√ 1
√ 1
√ 1
√ 1

8.4V



220V

100



Z

PT

CT



10000

10000

0.3%



5.6





变比测试			
量 程		0.9 ~ 10000	
技术指标			
		$\pm (读数 \times 0.1\% + 2 \text{ 字})$ (小于等于 500)	
准确度	$\pm (读数 \times 0.1\% + 2 \text{ 字})$ (大于 500 小于等于 2000)		
	$\pm (读数 \times 0.1\% + 2 \text{ 字})$ (大于 2000)		
工作时间	约 3 小时		
使用时间	大于 8 小时		
主机重量	3.8kg (不含测试线)	主机尺寸	325mm(长)×225mm(宽)×125mm(高)
使用温度	-10℃~50℃	相对湿度	≤90%，不结露





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





)

()

,

(

“

”

1

2

2017/11/24 星期五 17:22:33





三相测试

单相测试

Z 型测试

存储查询

时钟设置

厂家设置

三相测试

●

●

盲测功能

2017/11/24 星期五 17:33:46



三相测试 > 盲测功能 > 参数设置

试品编号 000000

额定高压 220.00kV

额定低压 35.000kV

分 接 1.25

<说明>

设置试品编号。

1

3

开始测量

4

方式 三相 AB

2



”

“ ”

开始测量

注意

注意

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”



“ ”



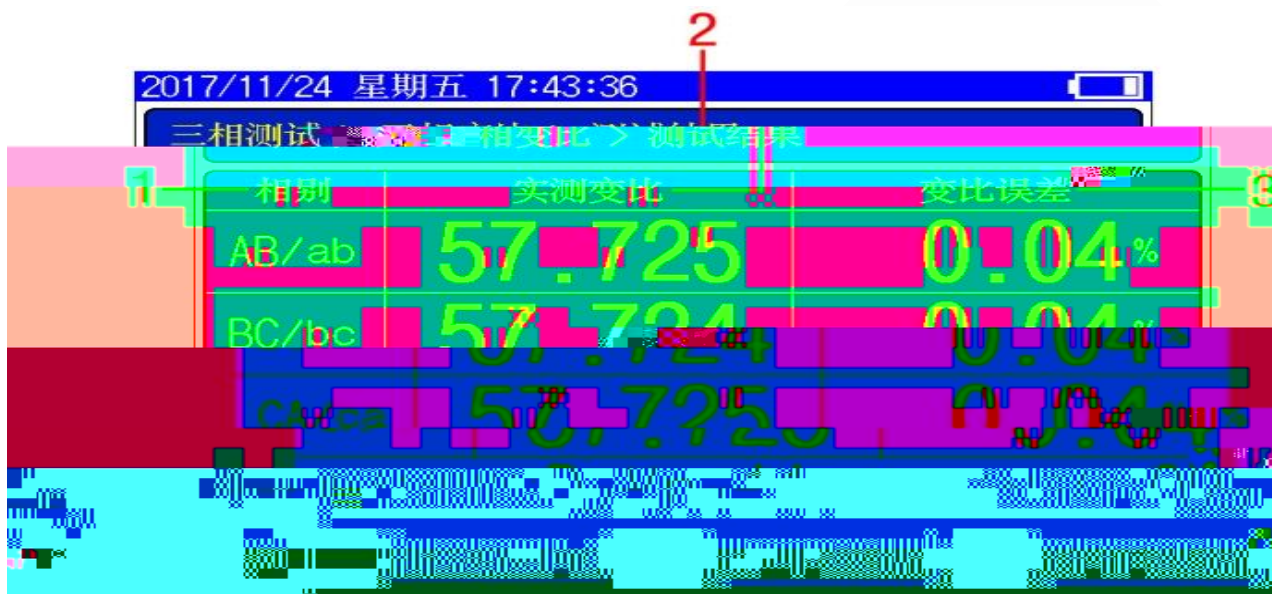
“ ” “ ”



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

	66 99

“ ”

[illegible]

“ ” “ ” “ ”

保存数据





19

9 10 11

9

12

2

1

Y--d

$\sqrt{3}$ D--y

$\sqrt{3}$

”

“

”

“

1

2

1.



2.

☐ ☐ ☐ ☐

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4